

Số: 1039 /NĐTW - HCQT
V/v: Mời báo giá làm cơ sở xây dựng
dự toán sửa chữa hệ thống máy phát điện
tại Bệnh viện

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa máy phát điện
trên địa bàn.

Căn cứ tờ trình sửa chữa hệ thống máy phát điện đã được Ban Giám đốc phê
duyet. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá sửa chữa. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I	MÁY PHÁT ĐIỆN 1250KVA		
1	Cảm biến tốc độ MTU	Cái	1
2	Lưới Inox (Chống chuột)	Mét	12
3	Bộ phụ kiện (Vít bắn, keo bột, ...)	Bộ	1
4	Nhớt CASTROL CRB Turbomax 15W40 CI4	Lít	131
5	Can nhựa 20lít_VN	Cái	7
6	Lọc dầu MTU	Cái	1
7	Lọc nhớt MTU	Cái	3
II	MÁY PHÁT ĐIỆN 1000KVA		
1	Nhớt CASTROL CRB Turbomax 15W40 CI4	Lít	108
2	Can nhựa 20lít_VN	Cái	6
3	Lọc dầu MTU	Cái	1
4	Lọc nhớt MTU	Cái	2
5	Lưới chống chuột	Mét	12
6	Bộ phụ kiện (Vít bắn, keo bột, ...)	Bộ	1
III	MÁY PHÁT ĐIỆN 200KVA		
1	Lưới Ionx (Chống chuột)	Mét	2
2	Van 1 chiều thủy lực D21mm M21x1.81x81mm	Cái	1
3	Nhớt CASTROL CRB Turbomax 15W40 CK-4/E11 (18L)	Bình	1
4	Lọc dầu DONALDSON P502420	Cái	1
5	Lọc dầu DONALDSON P550588	Cái	2
6	Lọc nhớt DONALDSON P550920	Cái	1
7	Nước lọc châm kết nước	Bình	2
8	Nước giải nhiệt GLYSACORR	Lít	2

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email:
bvnhietdoihcqttomuasam@gmail.com hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét




chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn
Bầu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. (Ths Sơn, ĐT: 0975.240.586)

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 04/ 8 /2026.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện;
- Tổ xét chọn giá P. HCQT;
- Lưu VT; P.HCQT. 

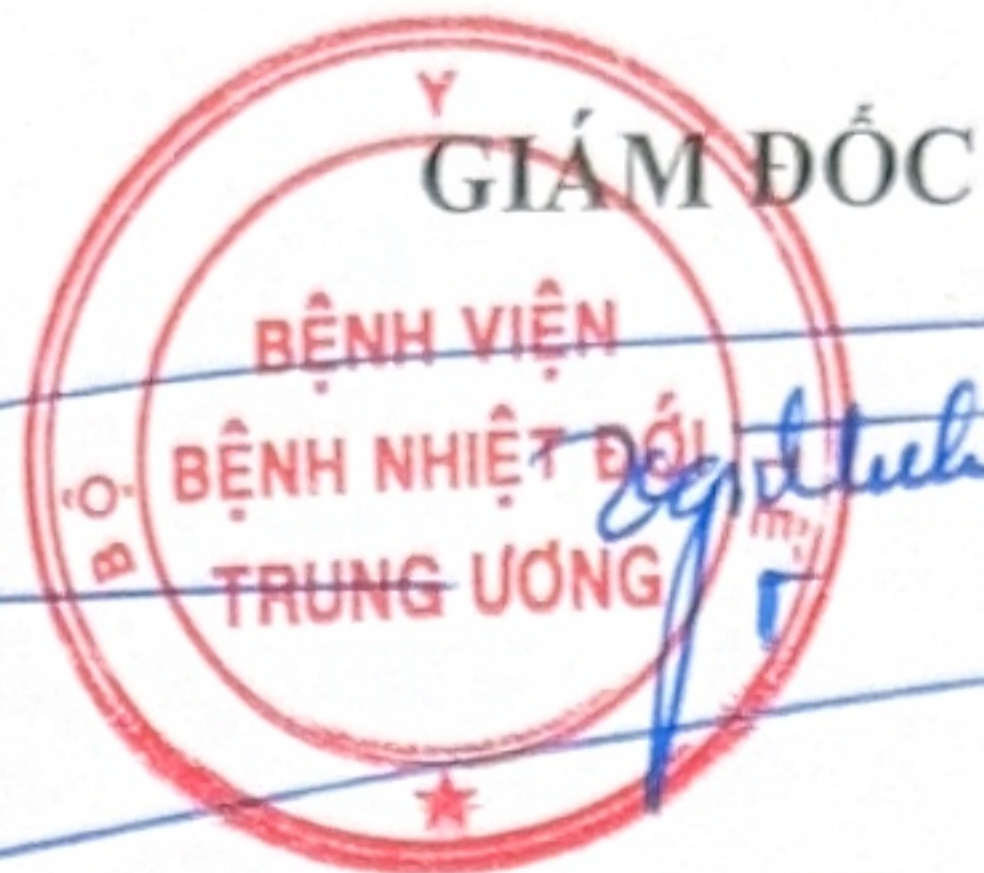

Phạm Ngọc Thạch

